

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС РФ по Пермскому краю
г. Пермь, ул. Екатерининская, 53а т. 210-45-67, ugpsgrnnadzor@ugps.perm.su
Отделение надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району
1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми,
ул. Беляева, 29 т. 220-43-03, ogpn5ir@yandex.ru

Предписание № 61/1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

"Детский сад № 271" г. Перми

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника 5 отдела надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району № 61 от «26» марта 2013 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в период с 09 часов 00 минут 03.04.2013 г. по 09 часов 00 минут 26.04.2013 г. проведена плановая проверка начальником Отделения надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району 1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми майором внутренней службы Сидоровым Денисом Владимировичем, старшим инспектором Отделения надзорной деятельности г. Перми по Индустриальному району 1 Отдела надзорной деятельности по городу Перми майором внутренней службы Федоровцевым Евгением Юрьевичем зданий, помещений, территории МБДОУ «Детский сад 271» г. Перми расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 14а, г. Пермь, ул. Сов. Армии, 25а совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад 271» г. Перми Мушковой Натальей Васильевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Корпус МБДОУ «Детский сад 271» г. Перми расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Мира, 14а				
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений предназначенных для пребывания более 10 человек (спальни групп 1,2,3,4)	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст. 4 п. 4; СНиП 21.01-97* п. 6.12	26.10.2014г.	
2.	Дверь эвакуационного выхода открываются не по направлению выхода из здания (спальные помещения групп №1,2,3,4)	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; Постановление правительства Российской федерации от 24.04.2012г. № 390 пункт, 34.	26.10.2014г.	
3.	Отсутствуют двери из поэтажных коридоров второго этажа в объеме лестничных клеток.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.53; Постановление правительства Российской	26.10.2014г.	

	1	ской федерации от 24.04.2012г. № 390 пункт, 23. Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89, пункт 2.1.21		
4.	Выход из подвала не отделен от лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.4, п. 4, ст. 87, п. 2, п.3; СНиП 1.08.02-89 п. 1.97	26.10.2014г.	
5.	Здание не оборудовано фотолюминесцентными эвакуационными системами согласно ГОСТ Р 12.2.143—2009.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ГОСТ Р 12.2.143—2009	26.10.2014г.	
6.	Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре выполнены не пожаростойкими проводами.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.83; СП 5.13130.2009 п. 13.15.7	26.10.2014г.	
7.	Ширина эвакуационных выходов в свету из групп первого и второго этажей менее 1,2 метра.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.3 СНиП 10-01-94 п. 8.5 СНиП 21-01-97* п. 6.16	26.10.2014г.	
8.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, для зданий класса Ф1.1 менее 1,35 м (оба лестничных марша)	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.3 СНиП 21-01-97* п. 6.29	26.10.2014г.	
9.	Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этой сигнал организации.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; Федеральный закон № 123 от 22.07.2008года ст. 83 п.6; Федеральный закон от 10.07.2012г., № 117-ФЗ с 13 июля 2014 года ч. 7 ст. 83	26.10.2014г.	

Корпус МБДОУ «Детский сад 271» г. Перми расположенный по адресу;
г. Пермь, ул. Сов. Армии, 25а

10.	Отсутствует второй эвакуационный выход из помещений предназначенных для пребывания более 10 человек (спальни групп 1,2,3,4)	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст. 4 п. 4; СНиП 21.01-97* п. 6.12	26.10.2014г.	
11.	Ширина эвакуационных выходов в свету из групп первого и второго этажей менее 1,2 метра.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.3 СНиП 10-01-94 п. 8.5 СНиП 21-01-97* п. 6.16	26.10.2014г.	
12.	Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, для зданий класса Ф1.1 менее 1,35 м (оба лестничных марша)	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.4 п.4, ст. 87 п.2, п.3 СНиП 21-01-97* п. 6.29	26.10.2014г.	
13.	Здание не оборудовано фотолюминесцентными эвакуационными системами согласно ГОСТ Р 12.2.143—2009.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ГОСТ Р 12.2.143—2009	26.10.2014г.	
14.	Шлейфы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре выполнены не пожаростойкими проводами.	Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 46; ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 ст.83; СП 5.13130.2009 п. 13.15.7	26.10.2014г.	
15.	Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этой сигнал организации.	Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года ст. 83 п.6; Федеральный закон от 10.07.2012г., № 117-ФЗ с 13 июля 2014 года ч. 7 ст. 83	26.10.2014г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.




(подпись)

у^'U&tM 20 г.

Старший Инспектор Отделения надзорной деятельности
г. Перми по Индустриальному району
1 ОНД по городу Перми
Федоровцев Евгений Юрьевич
220-44-23

Предписание для исполнения получил;

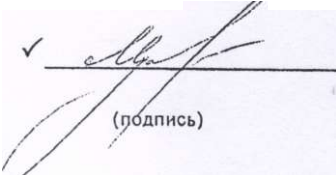

(подпись)

Представитель юридического лица
«Детский сад 271» г. Перми
Мушкова Наталья Васильевна

уV_>> ЛЛЛ^и^- 2 0 ^ г.

Телефоны доверия:
МЧС России (495) 449-99-99
Приволжский региональный центр МЧС России 8-800-100-11-20
Главное управление МЧС России по Пермскому краю (342) 210-45-67